


MINIMO INTERIOR :  $\phi 16.0$

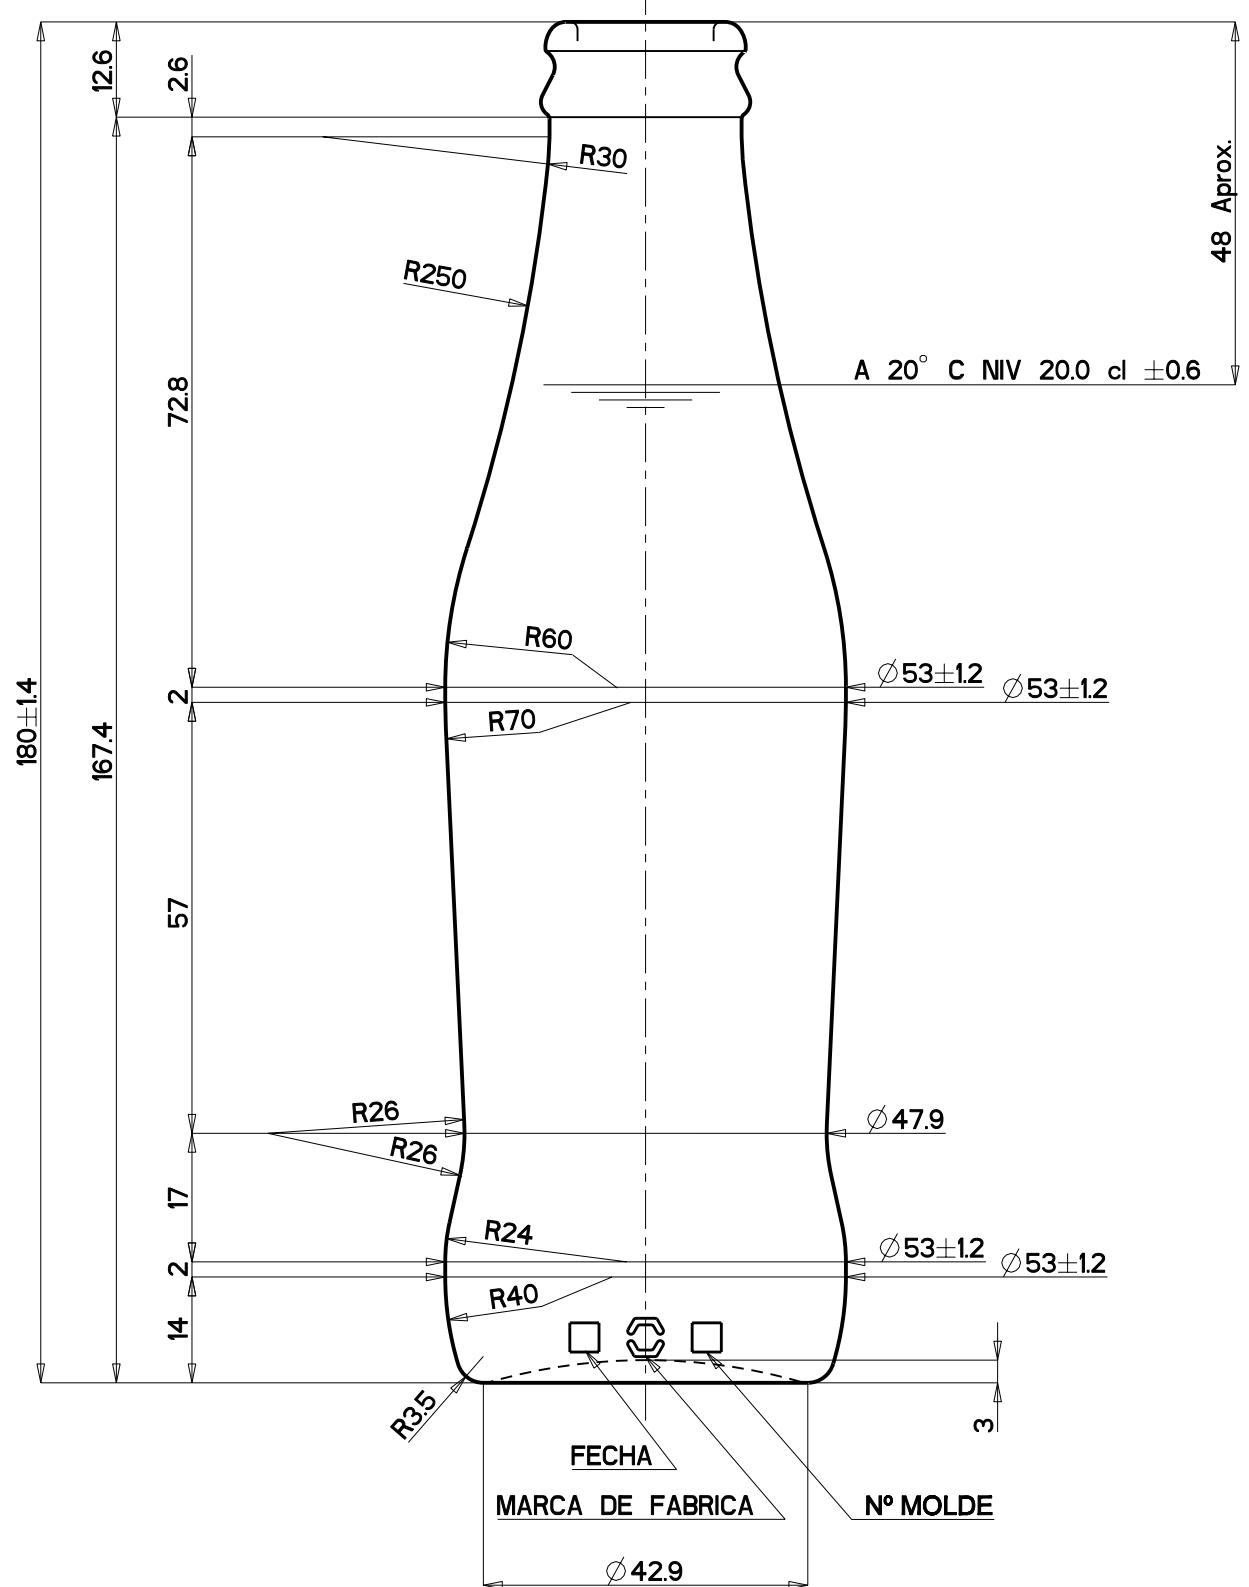

<b>verallia</b>		CENTRO TECNICO AZUQUECA SERVICIO MOLDES
ESTUDIO No:	PROYECTO No:	UNE-126-401-92-ANEXO-B
B5428A	6410WA	
FECHA	IND NOMBRE	MODIFICACIONES
DIBUJADO:	BL.Ortega	VISADO:
FECHA:	9-5-2005	11/05/05
MODELO:	COOL STD 20 CL NR	
ESCALAS:	CLIENTE:	STANDARD
1/1		

ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE SAINT-GOBAIN VICASA, S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACION ESCRITA